

Technický list:

ACK4

Požární
odvětrání s.r.o.

Mihulka František - 607 561 562
Kostelecký Rudolf - 728 720 314

Řetězový motor v hliníkovém krytu v barvě šedé, bílé a černé. Motor umožňuje nastavení zdvihu 100-150-200-250-300-350-400 mm.



Technická data:

Napětí:	230 V AC / 50 Hz	24V DC
Proud:	0.32 A	2,10 A
Zdvih:	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm	
Max. síla:	300 N	
Třída ochrany:	IP 55	

Konzole nejsou součástí balení motoru.

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany


IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz

Rozměry: (v mm)

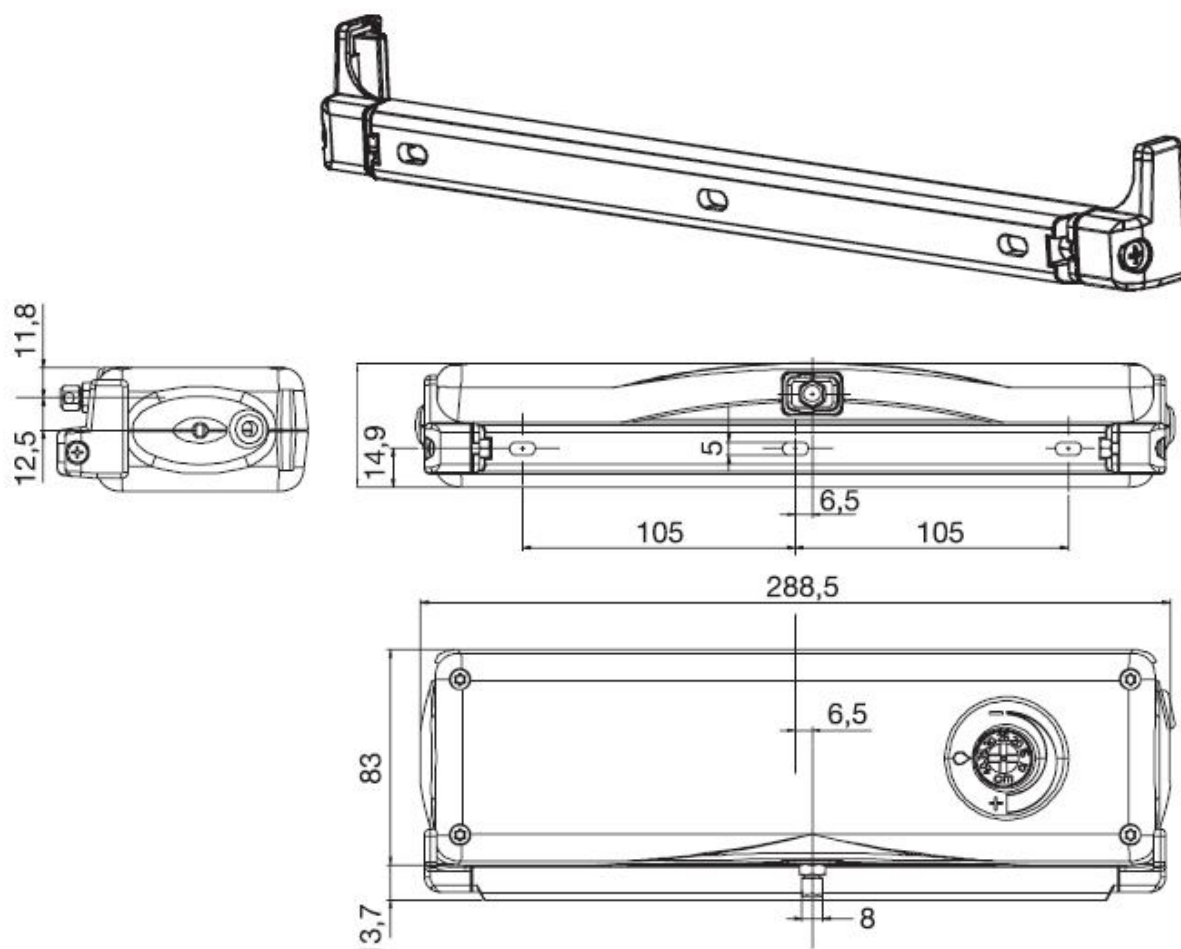

Bezpečnostní pokyny při instalaci motoru ACK4 (dále jen motoru):

- V případě instalace motoru na okna s panty dole je třeba tato okna vybavit mechanickým zabezpečením (nůžkami), a to s dostatečným zdvihem s ohledem na délku zdvihu motoru.
- Instalaci může provádět pouze osoba s odbornými znalostmi a vzděláním v oboru elektro.
- Dbejte na odpovídající pevné připevnění motoru na rám i křídlo, které odpovídá síle motoru.
- Motor musí mít svůj zdroj proudu. Napětí a síla zdroje proudu musí být v souladu s technickými parametry motoru.
- Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.
- Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití je zakázáno. Co není výslovně dovoleno je zakázáno.
- Veškeré komponenty jsou určeny pouze pro interiérové použití.
- Připojení na zdroj 230 V proveďte až po přezkoušení celého zařízení.
- Při zavírání i otevírání okna je třeba mít na paměti sílu motoru přesahující i 300 N. Je zakázáno vkládat ruku či jinou část těla do dráhy motoru, nebo ovládaného prvku (např. okna, světlíku). Hrozí nebezpečí úrazu. Pohyb okna či motoru lze zastavit pouze pomocí tlačítka nebo odpojením od zdroje elektrického proudu. Jakékoliv jiné způsoby zastavení (např. pomocí lidské síly) mohou mít za následek poranění.
- Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost motoru. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly. Motor smí zásadně otevírat pouze výrobce.

Veškeré pochybnosti konzultujte s firmou Požární odvětrání s.r.o.!

Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, 267 01 Zahořany

IČO: 288 70 972
DIČ: CZ 288 70 972

mihulka@pozarniodvetrani.cz

www.pozarniodvetrani.cz

kostelecky@pozarniodvetrani.cz